



## SERVICIO POSVENTA ATOMLUX

Rodríguez Peña 4069  
 B1650IRE San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina  
 Tel: 011-4753-7994, Tel/Fax: 011-4755-1366  
 Website: [www.atomlux.com.ar](http://www.atomlux.com.ar)  
 E-mail: [servicioposventa@atomlux.com.ar](mailto:servicioposventa@atomlux.com.ar)  
 CUIT: 33573855839  
 Hecho en China

Para ser completado por la casa vendedora
Modelo: ..... N° Serie: .....
Adquirido en: .....
Domicilio: ..... .....
Localidad: .....
Fecha de Compra: ...../...../.....
Factura N°: .....
Nombre del Comprador: .....
<b>SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA</b>

# MANUAL DE USO UPS + ESTABILIZADOR



# atomlux

## Garantía 2 años

Importa Distribuye y Garantiza

**atomlux** s.r.l.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**ATOMLUX S.R.L.** garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

- 1) La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
- 2) Tiempos de cobertura:
  - a) 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
  - b) 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
- 3) Esta garantía no ampara defectos originados por:
  - a) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
  - b) Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
  - c) Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
  - D) Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
- 4) En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el período de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
- 5) En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
- 6) El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
- 7) **ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- 8) Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
- 9) Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
- 10) **ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.

En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO.

Importa Distribuye y Garantiza:

**atomlux** s.r.l.

**Servicio Posventa Atomlux** : Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín,

Prov. Buenos Aires; Argentina.

Tel.: 011-4753-7994 - Tel./Fax: 011-4755-1366.

Website: www.atomlux.com.ar;

E-mail: servicioposventa@atomlux.com.ar

Para su mejor atención recorte el talón de registro que acompaña a este certificado de garantía y remítalo dentro de los 30 días hábiles a **ATOMLUX S.R.L.**, Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE, San Martín, Prov. Buenos Aires Argentina.

**TALON DE REGISTRO**

<p>Modelo..... N° Serie .....</p> <p align="center"><b>DATOS DE LA CASA VENDEDORA</b></p> <p>Adquirido en: .....</p> <p>Domicilio: .....</p> <p>.....</p> <p>Localidad: .....</p> <p>Fecha Compra:...../...../..... Factura N°: .....</p>	<p align="center"><b>DATOS DEL COMPRADOR</b></p> <p>Apellido y Nombres: .....</p> <p>Domicilio: .....</p> <p>.....</p> <p>Localidad: .....</p> <p>C.P .....</p> <p>Teléfono: .....</p>
---	--

## ESPECIFICACIONES

MODELO		UPS3000@	UPS3500@
TENSION Y FRECUENCIA DE ENTRADA		220VCA, 50Hz	
ESTABILIZADOR Rango de Regulación		162VCA a 268VCA	
Apto para Grupos Electrogrénos		Rango de frecuencia admitido: 47Hz a 53Hz	
Modo BATERIA	TENSION DE SALIDA	220VCA	
	FRECUENCIA DE SALIDA	50Hz	
	FORMA DE ONDA	P.W.M STEP WAVE	
	TIEMPO DE TRANSFERENCIA	TIPOICO: 5 ms.	
SALIDA	POTENCIA PICO	3000VA	3500VA
	FACTOR DE POTENCIA	0.6	0.6
	POTENCIA NOMINAL	1800VA	2100VA
TIEMPO DE AUTONOMIA APROXIMADO 1 PC= CPU + Monitor Color 15"	7 PC	-----	10 minutos
	6 PC	10 minutos	12 minutos
	3 PC	25 minutos	25 minutos
	1 PC	90 minutos	90 minutos
CAPACIDAD MAXIMA (en cantidad de PC)		6	7
CANTIDAD DE TOMACORRIENTES		6	
BATERIAS	TENSION; CAPACIDAD	12V 7.2AH x 4	12V 9AH x 4
	TIPO: Plomo-ácido	Sellada, electrolito absorbido, libre de mantenimiento	
	TIEMPO DE RECARGA	Aproximadamente 10 Horas al 90% de Carga	
MONITOREO DEL UPS	INTERFAZ	USB + cable	
	SOFTWARE	CD incluido con el UPS	
PROTECCIONES	DE SALIDA	SOBRECARGA y/o CORTOCIRCUITO (Electrónica y Protector de sobrecorriente)	
	DE ENTRADA	PICOS DE TENSION; PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE	
	DE LA BATERIA	SOBRECARGA y FIN DE AUTONOMIA (Batería Baja)	
	DE MODEM / RED	CONTRA PICOS DE TENSION en conectores RJ45	
DISPLAY INDICADOR Y SEÑALES SONORAS		1. Tensión de Entrada; 2. Tensión de Salida; 3. Modo Normal AC; 4. Modo Batería (Beep cada 10seg); 5 Nivel de Batería; 6. Batería Baja (Beep cada 1 seg); 7. Nivel de consumo; 8. Sobrecarga (Beep cada 0.5 seg.) 9. Modo Falla (Beep continuo).	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA	0°C a 40°C	
	HUMEDAD RELATIVA	0 a 90%, sin que haya condensación	
DIMENSIONES	PROFUNDIDAD	436mm	
	ANCHO	145mm	
	ALTO	213mm	
PESO NETO		20.0Kg	23.0Kg

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

## INTRODUCCION

**Atomlux SRL**, empresa líder que está presente en el mercado desde 1970, le brinda hoy todos sus años de experiencia, presentando este **UPS + Estabilizador** inteligente controlado por microprocesador con **SOFTWARE DE MONITOREO INCLUIDO**, destinado a proveer energía ininterrumpible a su sistema de computadoras.

El **UPS + Estabilizador atomlux** opera automáticamente. Cuando se detecta una anomalía en la red de suministro eléctrico, (tal como un apagón) la energía almacenada en las baterías es inmediatamente convertida en una corriente alternada, para continuar alimentando a su computadora. Una vez que la anomalía desaparece, el UPS deja de suministrar energía desde las baterías y pasa a hacerlo desde la red de suministro eléctrico a través del Estabilizador, comenzando a recargar de inmediato las baterías.

El **UPS + Estabilizador atomlux** es totalmente automático, libre de mantenimiento y muy fácil de usar.

Está diseñado especialmente para proteger computadoras, pues permite conectar varios CPU y monitores, contando con las siguientes protecciones:

- ◆ Tomacorrientes con protección total del UPS y del Estabilizador.
- ◆ **Interfaz USB y SOFTWARE** para monitoreo del funcionamiento del UPS desde la computadora.
- ◆ Conexión **Protección @INTERNET** para el Módem o red LAN, con protección contra picos de tensión.

El **UPS + Estabilizador atomlux** incluye, como su nombre lo indica, un ESTABILIZADOR integral. Este último opera cuando el UPS se encuentra en el modo "Normal", proveyendo un valor de tensión estable dentro del rango requerido por las computadoras. Así, a pesar de que la tensión de la red de energía fuera muy baja o muy alta, el ESTABILIZADOR adecuará el valor de tensión al más apropiado para su equipo.

Este **UPS + Estabilizador atomlux** se provee con un **SOFTWARE** de Monitoreo que permite visualizar y controlar su funcionamiento desde la computadora, permitiendo el cierre ordenado de archivos y del sistema operativo en caso de un corte de energía eléctrica.

Con el **UPS + Estabilizador atomlux** usted tendrá a su equipamiento totalmente protegido contra anomalías de la red de energía tales como: "apagones", "microcortes", "baja o alta tensión", "picos de tensión", etcétera; que tanto daño causan a su computadora y a su información.


Este UPS cumple con las requisitos de seguridad eléctrica conforme a las reglamentaciones locales vigentes.

## CUALIDADES

- ◆ **CONTROLADO POR MICROPROCESADOR Y SOFTWARE DE MONITOREO INCLUIDO**
- ◆ **DISPLAY INDICADOR MULTIFUNCION:** Indica: Tensión de entrada, tensión de salida, modo Normal AC, modo Batería, nivel de batería, batería baja, nivel de consumo de la carga y sobrecarga.
- ◆ **ENERGIA DE RESGUARDO INTELIGENTE Y TOTALMENTE AUTOMATICA**
- ◆ **ESTABILIZADOR DE TENSION INTEGRAL**
- ◆ **MONITOREO DEL UPS DESDE LA PC POR INTERFAZ USB + SOFTWARE:** Monitoreo / Cierre programado del Sistema / Muestra gráficamente el estado del UPS / Alerta via e-mail / Alertas y controles personalizables / Fácil de usar / Instalable desde CD provisto con el UPS.
- ◆ **APTO PARA GRUPO ELECTROGENO**
- ◆ **Protección @ INTERNET:** Protección para Módem / Fax / Teléfono / Red LAN.
- ◆ **PROTECCIONES** contra: Apagones - Microcortes - Baja / Alta tensión - Picos de tensión - Sobrecarga - Cortocircuito
- ◆ **BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO**
- ◆ **PROTECCION POR SOBRECARGA DE BATERIAS**
- ◆ **CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PERMANENTE**
- ◆ **FUNCION DC START:** Permite encender la computadora (con monitor LCD/LED) con la energía de red cortada.

## DESCRIPCION DE LOS CONTROLES Y ELEMENTOS DE CONEXION

Refiérase a la siguiente figura para identificar cada uno de los elementos de control y de conexión del UPS:

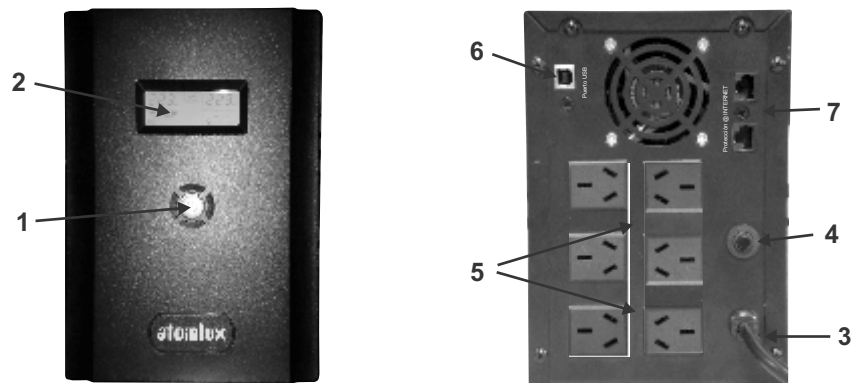

- 1. INTERRUPTOR PRINCIPAL:** Se utiliza para encender y apagar el UPS. Si se encuentra encendido (hacia adentro), habrá tensión en los tomacorrientes de salida y el Display estará encendido. Si se encuentra apagado (hacia afuera), no habrá tensión en los tomacorrientes de salida y el Display permanecerá funcionando sin iluminarse. Independientemente de que el interruptor este en la posición encendido o apagado, las baterías permanecerán en carga mientras la red de energía sea normal.
- 2. DISPLAY INDICADOR MULTIFUNCION:** Vea la sección "DISPLAY INDICADOR MULTIFUNCION Y SEÑAL SONORA".
- 3. CORDON DE LINEA:** Se utiliza para conectar el UPS a la red de suministro eléctrico y está fabricado de acuerdo a las Normas Locales vigentes. Enchúfelo sólo a tomacorrientes conectados en conformidad con dichas Normas y no desconecte la conexión de tierra por ningún motivo. Si desconecta la conexión a tierra, está poniendo en peligro su seguridad, e invalida la Garantía.
- 4. PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE:** Este dispositivo protege a la carga y al UPS contra sobrecargas. En caso de ocurrir tal condición este dispositivo se disparará cortando la alimentación a todo el UPS. Para restablecerlo recurra al procedimiento titulado "REPOSICION DEL PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE"
- 5. TOMACORRIENTES DE SALIDA:** 6 Tomacorrientes IRAM 2071 de 10A que proveen energía ininterrumpida con "tensión de salida estabilizada" y protección total del UPS contra "cortes de energía", "microcortes" y "picos de tensión". En estos tomacorrientes puede conectar las CPU y monitores con un consumo máximo que no exceda la potencia nominal del UPS.
- 6. CONECTOR USB:** Puerto remoto con interfaz USB para monitorear el funcionamiento del UPS desde su computadora. El enlace entre el UPS y la computadora se realiza por medio del Cable USB-USB provisto. En la computadora se deberá instalar el SOFTWARE DE MONITOREO que se detalla en la sección "INSTALACIÓN DEL SOFTWARE".
- 7. CONECTORES "Protección @ INTERNET":** Se utilizan para proteger el Modem ya sea por la línea telefónica o por la red LAN.

## RESOLUCION DE PROBLEMAS

Debido a diferentes circunstancias y la gran cantidad de variantes que existen en los equipos informáticos, a veces se presentan ciertas dificultades que son muy fáciles de solucionar, especialmente durante la instalación del UPS. Es nuestro propósito facilitarle lo más posible la resolución de cualquier dificultad. Para ello en la siguiente tabla, le brindamos información sobre la resolución de los problemas que se presentan más frecuentemente.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS Y SU SOLUCION
El UPS no funciona.	Interruptor principal apagado: Enciéndalo / Cordón de línea desenchufado: Enchúfelo / Protector de sobrecorriente saltado: Ver "REPOSICION DEL PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE".
El símbolo 4 "BATT. MODE" del Display (ver pág. 3) está encendido a la vez que suena un Beep cada 10 segundos.	Energía cortada, muy baja o muy alta tensión de red, cordón de línea desenchufado o Protector de Sobrecorriente saltado. Verifique la tensión de la red de energía, el tomacorriente y el cordón de línea. En caso de que el Protector de Sobrecorriente haya saltado véa la sección "REPOSICION DEL PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE".
Tiempo de autonomía muy corto.	Las baterías están descargadas o han llegado al final de su vida útil: Permita que las baterías se recarguen durante 24 Hs, manteniendo el UPS enchufado a la línea de 220V. Si el problema persiste llame al "Servicio Posventa Atomlux".
Durante un corte de energía, la computadora se apaga.	La computadora no está conectada a los tomacorrientes del UPS: Verifique la correcta conexión del UPS y la computadora.
Suena la Señal Sonora cada 0.5 segundos	Exceso de consumo (Sobrecarga): Verifique que la cantidad y tipo de computadoras instaladas no excedan lo indicado en la sección "Especificaciones".

## REPOSICION DEL PROTECTOR DE SOBRECORRIENTE

### ¡IMPORTANTE!

En caso de que haya saltado el Protector de Sobrecorriente (ver 4 en Pág. 2) y antes de reponerlo a su posición normal (hacia adentro), verifique que:

- El valor de la tensión de línea se encuentre dentro del rango especificado.
- No haya desperfectos, sobrecargas y/o cortocircuitos, tanto en la carga conectada al UPS, como en su instalación.

Recién después proceda a la reposición del Protector de Sobrecorriente de la siguiente manera:

1. Apague el interruptor principal.
2. Desconecte el UPS de la red de 220VCA.
3. Presione el pulsador del Protector de Sobrecorriente (4 en Pág. 2) ubicado en la parte trasera del UPS.
4. Verifique realizando nuevamente el procedimiento de INSTALACION del UPS.

## INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Una vez realizada la prueba de funcionamiento del UPS, si lo desea puede instalar el Software de Monitoreo que viene en el CD incluido con este UPS. Para instalarlo proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el Cable "USB-USB" (provisto con el UPS) al conector del UPS (ver 6 en Pág. 2) y al puerto USB correspondiente de su computadora.
2. Inserte el CD del Software de Monitoreo (provisto con el UPS) en la lectora de CD de la computadora conectada al UPS. Luego de unos instantes aparecerá una ventana en la pantalla de su computadora.
3. Situe el cursor del mouse sobre "Install Program" y haga "click" con el botón izquierdo del mouse.
4. Luego seleccione y haga click con el mouse para seleccionar el sistema operativo de su computadora. Se iniciará la instalación y siga las instrucciones en pantalla.
5. Cuando el programa se lo solicite, ingrese un Nombre de Usuario y el de su Empresa y luego el Número de serie que se halla en el sobre del CD y presione Siguiente hasta terminar la instalación.
6. Una vez finalizada la instalación, si el programa se lo pide, reinicie su computadora.
7. En la barra de tareas de la pantalla de su computadora verá un nuevo icono (UPSilon 2000), haga doble click en él y se abrirá la ventana principal del software de monitoreo. Vaya a "Settings" y elija el tipo de comunicación "Mega(USB)" y presione "OK". Luego de unos instantes el UPS será detectado por el software de monitoreo, caso contrario reinicie su computadora.
8. Observe los indicadores en los que podrá ver: Tensión de Entrada, Tensión de Salida, Frecuencia, Carga de baterías y Carga (consumo) del sai (UPS). También podrá ver el estado de funcionamiento del UPS.
9. Presione nuevamente "Settings" y vaya a la solapa "Shutdown" y elija "Utilice UPSilon de cierre". Ajuste "Tras fallo de red, comenzar secuencia de apagado en": 2 minutos. Verifique que se encuentren tildadas las opciones "Apagar el s.o.", "Auto-guardar archivos de aplicación", "Mostrar lista de archivos cerrados al re-arrancar el upsilon" y "Desconectar el sai". Finalmente presione "OK".
10. Utilice el UPS y la computadora normalmente.

## OPERACION

1. Luego de efectuada la "Instalación" y la "Prueba de Funcionamiento", encienda o apague el UPS según lo necesite. Para encender el UPS presione el Interruptor Principal del mismo pasándolo a la posición ON. Encenderá el Display Multifunción.
2. Luego encienda sus computadoras y utilícelas normalmente.
3. Cuando ocurra un microcorte o un apagón (corte de energía eléctrica), el UPS se encargará en forma automática de continuar con el suministro de energía a su computadora. Si ha instalado el Software de Monitoreo, éste le avisará de cualquier anomalía.
4. En el caso de un apagón el Software de Monitoreo se encargará de guardar sus archivos, cerrar aplicaciones y el sistema operativo. Luego de aproximadamente 90 seg. el UPS se apagará independientemente de si se haya restablecido la energía o no. Para poder encender nuevamente su computadora apague y vuelva a encender el UPS desde el interruptor principal.


Si no ha instalado el Software de Monitoreo, en el caso de un apagón dispondrá del tiempo suficiente para que usted pueda cerrar sus archivos y apagar su computadora ordenadamente sin perder información. En este caso cierre todos sus archivos de trabajo y las aplicaciones, cierre el sistema operativo y luego, apague su computadora. A continuación apague también el UPS desde el interruptor principal.

## DISPLAY INDICADOR MULTIFUNCION Y SEÑAL SONORA

El **UPS + Estabilizador atomlux** posee un Display Indicador Multifunción y una Señal Sonora que indica su estado de funcionamiento. A continuación vea una descripción de estos:

### DISPLAY INDICADOR MULTIFUNCION:

1. **INPUT:** Tensión de Entrada en Volt.
2. **OUTPUT:** Tensión de Salida en Volt.
3. **AC MODE:** Modo Normal AC. Cuando actúa el Estabilizador, este símbolo parpadea.
4. **BATT. MODE:** Modo Batería. Cuando la Tensión de Entrada es cero o anormal, este símbolo se ilumina y suena un Beep cada 10 segundos.
5. **BATT. LEVEL:** Nivel de Batería.
6. **LOW BATT.:** Batería Baja. Cuando la tensión de batería está baja este símbolo parpadea y suena un Beep cada 1 segundo.
7. **LOAD LEVEL:** Nivel de Carga. Es el Nivel de Consumo a la salida del UPS.
8. **OVER LOAD:** Sobrecarga. Cuando hay exceso de consumo, este símbolo parpadea y suena un Beep cada 0.5 segundo.
9. **FAULT:** Modo Falla. Cuando ocurre una falla este símbolo se ilumina y suena un Beep continuo.

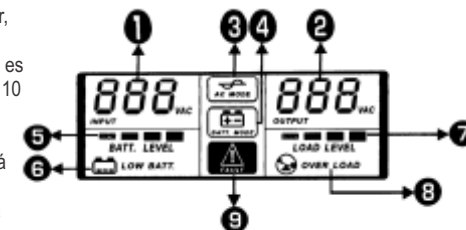


### SEÑAL SONORA Y ESTADOS DEL UPS:

SEÑAL SONORA	INTERRUPTOR	ESTADO DEL UPS
OFF	OFF	La Batería está en carga; el Display permanece funcionando sin iluminarse (Con Tensión de Entrada normal).
OFF	ON	Modo NORMAL: La Batería está en carga; el Display funciona y está iluminado (Con Tensión de Entrada normal).
Suena cada 10s	ON	Modo BATERIA (Energía de red cortada o tensión de entrada anormal).
Suena cada 1s	ON	Modo BATERIA y baja tensión de batería (Energía de red cortada o tensión de entrada anormal).
Suena cada 0.5s	ON	Sobrecarga (Exceso de Consumo). Si la sobrecarga continúa, el UPS se apaga automáticamente.
Suena continuamente	ON	Modo Falla.
OFF	ON	Fin de autonomía / Apagado por sobrecarga

## ¡ACERCA DEL TOMACORRIENTE DE ALIMENTACION!

El UPS debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado cerca del equipo, que sea de fácil acceso y que esté protegido con un interruptor termomagnético bipolar no mayor a 20A. Verifique que el tomacorriente esté correctamente conectado de acuerdo a la norma IRAM 2071, como se indica a continuación:

1. El conductor de TIERRA al terminal inferior central.
2. El conductor de NEUTRO al terminal de la izquierda.
3. El conductor VIVO ( FASE o LINEA) al terminal de la derecha.



## PRECAUCIONES GENERALES

1. Ubique el UPS en lugares ventilados. ¡NO OBSTRUYA LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DEL UPS! No coloque el UPS en ambientes corrosivos o excesivamente húmedos, ni expuesto a los rayos del sol o a fuentes de calor.
2. El UPS debe conectarse a un tomacorriente normalizado IRAM 2071 de 20A, que esté instalado cerca del UPS, que sea de fácil acceso y que esté protegido por medio de un interruptor termomagnético bipolar de 20A.
3. No exceda el rango de potencia permitido por el UPS (Ver la tabla de Especificaciones).
4. Conecte solo equipos informáticos. No lo use jamás para alimentar: motores, lámparas fluorescentes, planchas, estufas, cargas inductivas o impresoras Laser.
5. El UPS contiene en su interior tensiones peligrosas. No lo desarme, por ningún motivo.
6. Si necesitara efectuar una reparación consulte con el "Servicio Posventa Atomlux".
7. Dado que este UPS posee ESTABILIZADOR incluido, nunca conecte a la salida del este otro estabilizador externo. Si lo necesitara, puede conectar el UPS como indica la siguiente figura:



## PRECAUCIONES ACERCA DE LAS BATERIAS

### Información dirigida al USUARIO:

1. El UPS funciona con baterías "libres de mantenimiento" que solo requieren que esté conectado permanentemente a la red de energía. No lo desconecte por lapsos mayores de 3 meses.
2. El mantenimiento y/o reemplazo de las baterías (si fuera necesario), debe ser realizado por personal con conocimientos acerca de baterías y de las precauciones requeridas.
3. PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto. Desechar las baterías usadas según las instrucciones.
4. PRECAUCION: No arroje las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar.
5. PRECAUCION: No abra ni mutile las baterías. El electrolito derramado es nocivo para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
6. PRECAUCION: No cortocircuitar los terminales de las baterías.

### Información dirigida al PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

1. Antes de reemplazar las baterías, apague el interruptor principal del UPS, desconéctelo de la red de energía eléctrica y de todas las cargas (computadoras).
2. Sólo reemplace las baterías por otras de la misma marca, modelo, características y cantidad según las Especificaciones de este Manual para el modelo de UPS.
3. Respete las polaridades de las baterías. La conexión con polaridad invertida dañará el UPS y puede provocar una explosión o quemaduras.
4. NO utilice objetos metálicos (relojes, pulseras, pinzas, Etc.) que pudieran causar un cortocircuito entre los terminales de las baterías.
5. Para los modelos de UPS que usan más de una batería, se las debe reemplazar todas simultáneamente y conectarlas en serie.

## INSTALACION DEL UPS

Este es un UPS enchufable tipo "A" (según IEC-62040-1) con baterías ya instaladas, por lo que puede ser instalado por el operador. Siga las siguientes instrucciones para la instalación:

1. Asegúrese que su UPS estuvo correctamente embalado cuando lo recibió. Luego de desembalarlo, conserve el material de embalaje, pues puede ser reutilizado para trasladar el UPS hacia otro destino.
2. Ubique el UPS en un lugar plano, libre de obstáculos y en donde haya buena circulación de aire con temperaturas inferiores a la máxima ambiente especificada (menor a 40°C). No obstruya las rejillas de ventilación ni el ventilador de la parte trasera.
3. Apague la computadora que va a proteger antes de instalar el UPS.
4. Conecte el UPS a la red de energía por medio del cordón de línea (3 en Pág. 2). Este UPS debe conectarse a un tomacorriente de 20A que esté instalado cerca del UPS y que sea de fácil acceso.  
**ATENCIÓN:** Verifique que la tensión de línea sea 220VCA, que el tomacorriente de alimentación esté correctamente conectado como se indica en ¡Acerca del Tomacorriente de Alimentación! (Pág. 3) y esté protegido por medio de un interruptor termomagnético de 20A.
5. Accione el interruptor principal, se encenderá el Display Multifunción (siempre y cuando la energía de red sea normal). Este es el Modo NORMAL de funcionamiento.
6. Conecte las computadoras y el monitores a los tomacorrientes de salida del UPS, asegurándose previamente que la tensión nominal de sus equipos sea 220VCA.
7. Protección @ INTERNET: Para el caso del ADSL Módem, conecte la línea telefónica al conector RJ45 "IN" en el panel trasero del UPS (7 en pág. 2). Luego conecte el módem al conector RJ45 "OUT" del UPS. Para el caso del CableMódem, conecte el cable de red LAN de salida del módem al conector RJ45 "IN" del UPS. Luego conecte el conector RJ45 "OUT" del UPS al conector de red LAN de la computadora.
8. Para la conexión del Puerto USB (6 en Pág. 2), primero realice la Prueba de Funcionamiento descrita abajo y luego proceda a la Instalación del Software.

## PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

A continuación procederemos a realizar una simulación de un corte de energía:

1. **Prueba en Modo NORMAL:** Con el UPS conectado a la red de energía y el interruptor principal encendido, el Display y el símbolo 3 "AC MODE" deben estar iluminados. Encienda su computadora. Esta deberá funcionar normalmente.  
**Nota: Si comenzara a sonar la Señal Sonora de manera intermitente cada 0.5 segundos, esto indicaría que el UPS está sobrecargado; es decir que hay demasiados consumos conectados al UPS. En este caso, reduzca los consumos a los máximos especificados hasta que cese la Señal Sonora.**
2. **Prueba en Modo BATERIA:** Desenchufe el cordón de línea del UPS del tomacorriente de la red de energía. El Display Multifunción encenderá el símbolo 4 "BATT. MODE" Modo Batería (ver página 3) y sonará un Beep intermitente cada 10 segundos. Su computadora deberá seguir funcionando, lo cuál indica que el UPS está suministrando energía a su computadora desde las baterías.  
**Nota: Si comenzara a sonar un Beep intermitente cada 1 segundo y se encendiera el símbolo 6 "LOW BATT" Batería Baja del Display (ver página 3), esto indica que la batería está muy descargada. En este caso, enchufe nuevamente el cordón de línea del UPS al tomacorriente de la red de energía durante más de 10 horas para que se recargue la batería totalmente. Luego repita este paso 2.**
3. Enchufe nuevamente el cordón de línea del UPS al tomacorriente de la red de energía. Al cabo de un instante el UPS deberá volver al Modo NORMAL (AC MODE iluminado y Señal Sonora apagada).